



ПРАВИТЕЛЬСТВО
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.02.2020

№ 80

г. Саранск

Об утверждении границы охранной
зоны газораспределительной сети

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», на основании ходатайства акционерного общества «Газпром газораспределение Саранск» Правительство Республики Мордовия **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить границы охранной зоны объекта «Газопровод низкого давления в с. Ардатово Дубенского района», назначение: 7.7 сооружения трубопроводного транспорта, протяженность 617 м, адрес объекта: Республика Мордовия, Дубенский район, с. Ардатово, кадастровый номер 13:06:0101001:1279, находящегося в собственности акционерного общества «Газпром газораспределение Саранск», площадью 3293 кв.м согласно приложению.

2. Установить ограничения (обременения) на земельные участки, входящие в охранную зону газораспределительной сети, указанной в приложении к настоящему постановлению, определив условия их использования в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.


Председатель Правительства
Республики Мордовия



В. Сушков

Приложение
к постановлению Правительства
Республики Мордовия
от 3 февраля 2020г. № 80

Графическое описание
местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети
«Газопровод низкого давления в с. Ардатово Дубенского района»,
расположенной по адресу: Республика Мордовия, Дубенский район,
с. Ардатово

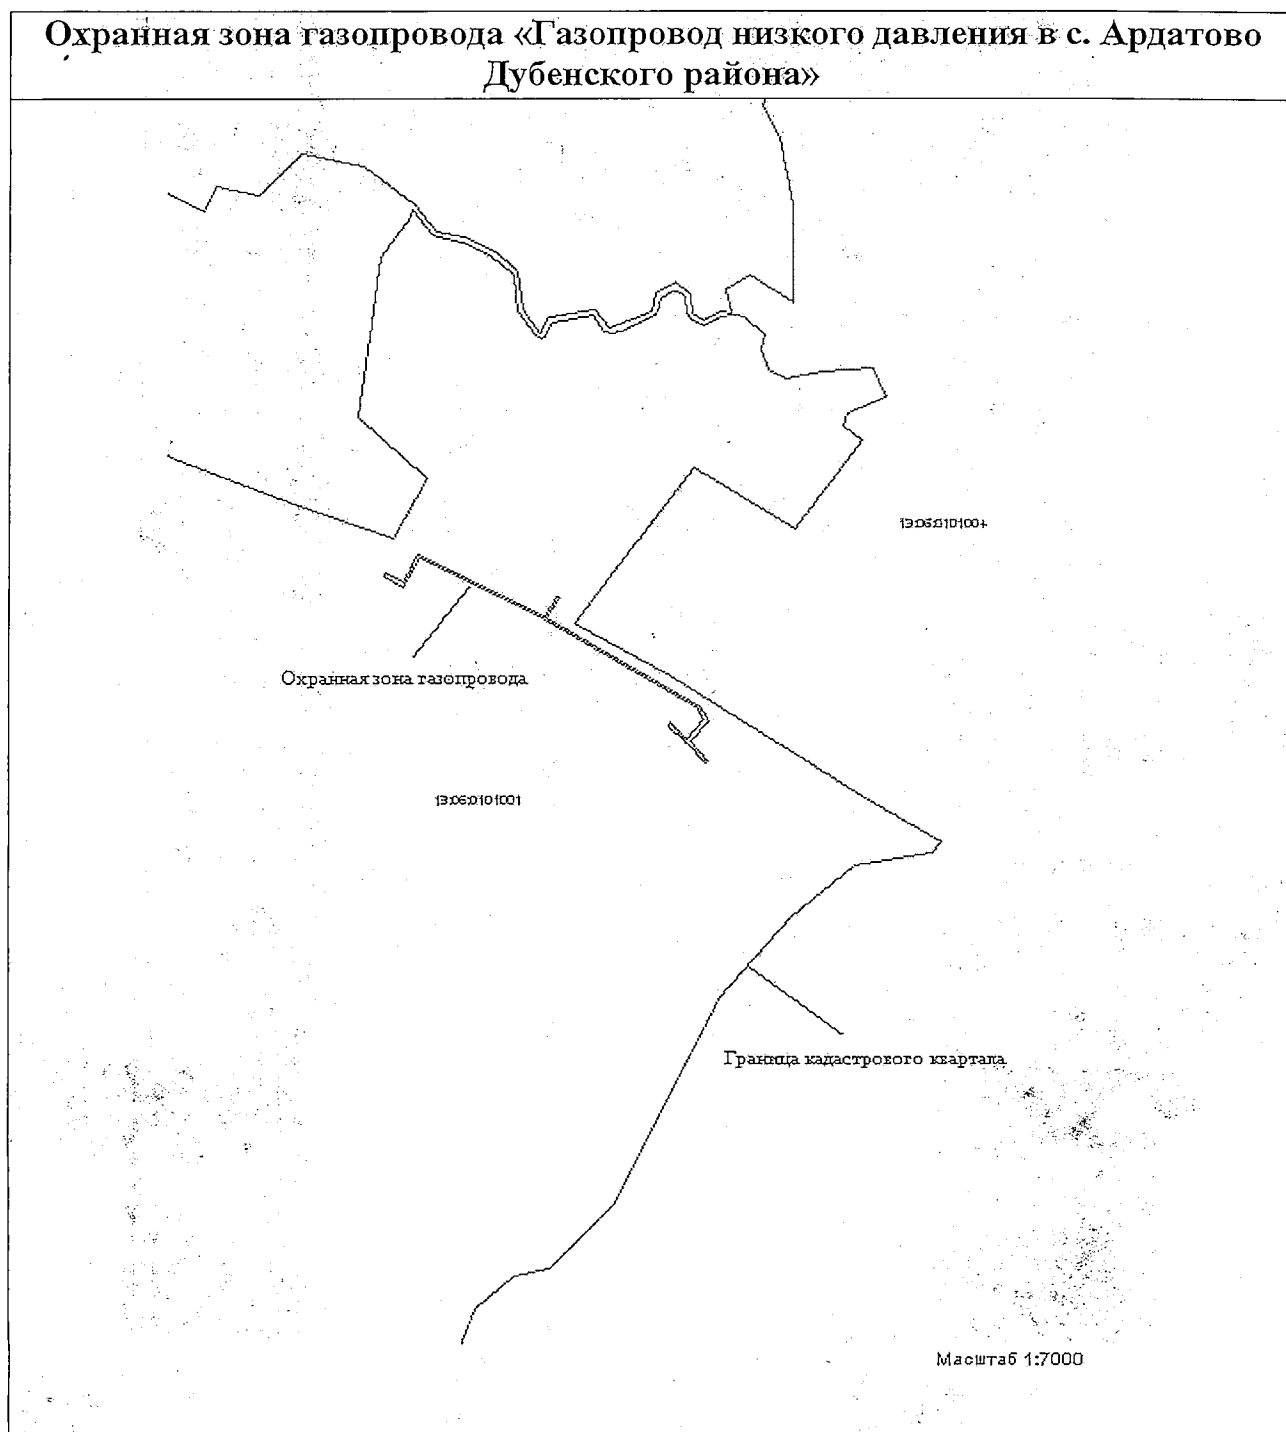

1. Текстовое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети «Газопровод низкого давления в с. Ардатово Дубенского района», расположенной по адресу: Республика Мордовия, Дубенский район, с. Ардатово:

для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:

вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;

вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров – с противоположной стороны.

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газораспределительной сети «Газопровод низкого давления в с. Ардатово Дубенского района», расположенной по адресу: Республика Мордовия, Дубенский район, с. Ардатово:

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y		X	Y
1	2	3	4	5	6
1	418770,07	1365615,61	19	418507,29	1366047,07
2	418757,07	1365637,94	20	418532,67	1366026,07
3	418778,18	1365650,19	21	418534,54	1366021,52
4	418778,69	1365649,33	22	418535,30	1366022,58
5	418795,91	1365659,32	23	418557,63	1365997,18
6	418711,19	1365830,45	24	418561,38	1366000,48
7	418735,66	1365844,63	25	418540,99	1366023,66
8	418735,14	1365845,48	26	418566,45	1366046,82
9	418737,17	1365846,63	27	418572,03	1366044,39
10	418735,19	1365850,11	28	418581,78	1366037,34
11	418733,15	1365848,95	29	418704,69	1365830,09
12	418707,98	1365834,35	30	418705,51	1365830,66
13	418585,55	1366040,79	31	418789,36	1365661,30
14	418574,53	1366048,76	32	418776,18	1365653,65
15	418565,48	1366052,70	33	418750,80	1365638,90
16	418537,55	1366027,31	34	418765,75	1365613,09
17	418536,82	1366029,12	1	418770,07	1365615,61
18	418510,47	1366050,92			