



ПРАВИТЕЛЬСТВО  
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.02.2020

№ 90

г. Саранск

Об утверждении границы охранной  
зоны газораспределительной сети


В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», на основании ходатайства акционерного общества «Газпром газораспределение Саранск» Правительство Республики Мордовия **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить границы охранной зоны объекта «Газопровод низкого давления д. Русское Адаево – д. Татарское Адаево, Темниковского района, РМ», назначение: 7.7 Сооружения трубопроводного транспорта, протяженность 83 м, адрес объекта: Республика Мордовия, Темниковский район, Аксельское сельское поселение, кадастровый номер 13:19:0202003:422, находящегося в собственности акционерного общества «Газпром газораспределение Саранск», площадью 402 кв. м согласно приложению.

2. Установить ограничения (обременения) на земельные участки, входящие в охранную зону газораспределительной сети, указанной в приложении к настоящему постановлению, определив условия их использования в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Правительства  
Республики Мордовия




В. Сушков

**Приложение**  
к постановлению Правительства  
Республики Мордовия  
от 3 февраля 2020 г. № 90

**Графическое описание**

местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети  
«Газопровод низкого давления д. Русское Адаево – д. Татарское Адаево  
Темниковского района РМ», расположенной по адресу: Республика  
Мордовия, Темниковский район, Аксельское сельское поселение

**Охранная зона газопровода «Газопровод низкого давления д. Русское  
Адаево – д. Татарское Адаево Темниковского района РМ»**

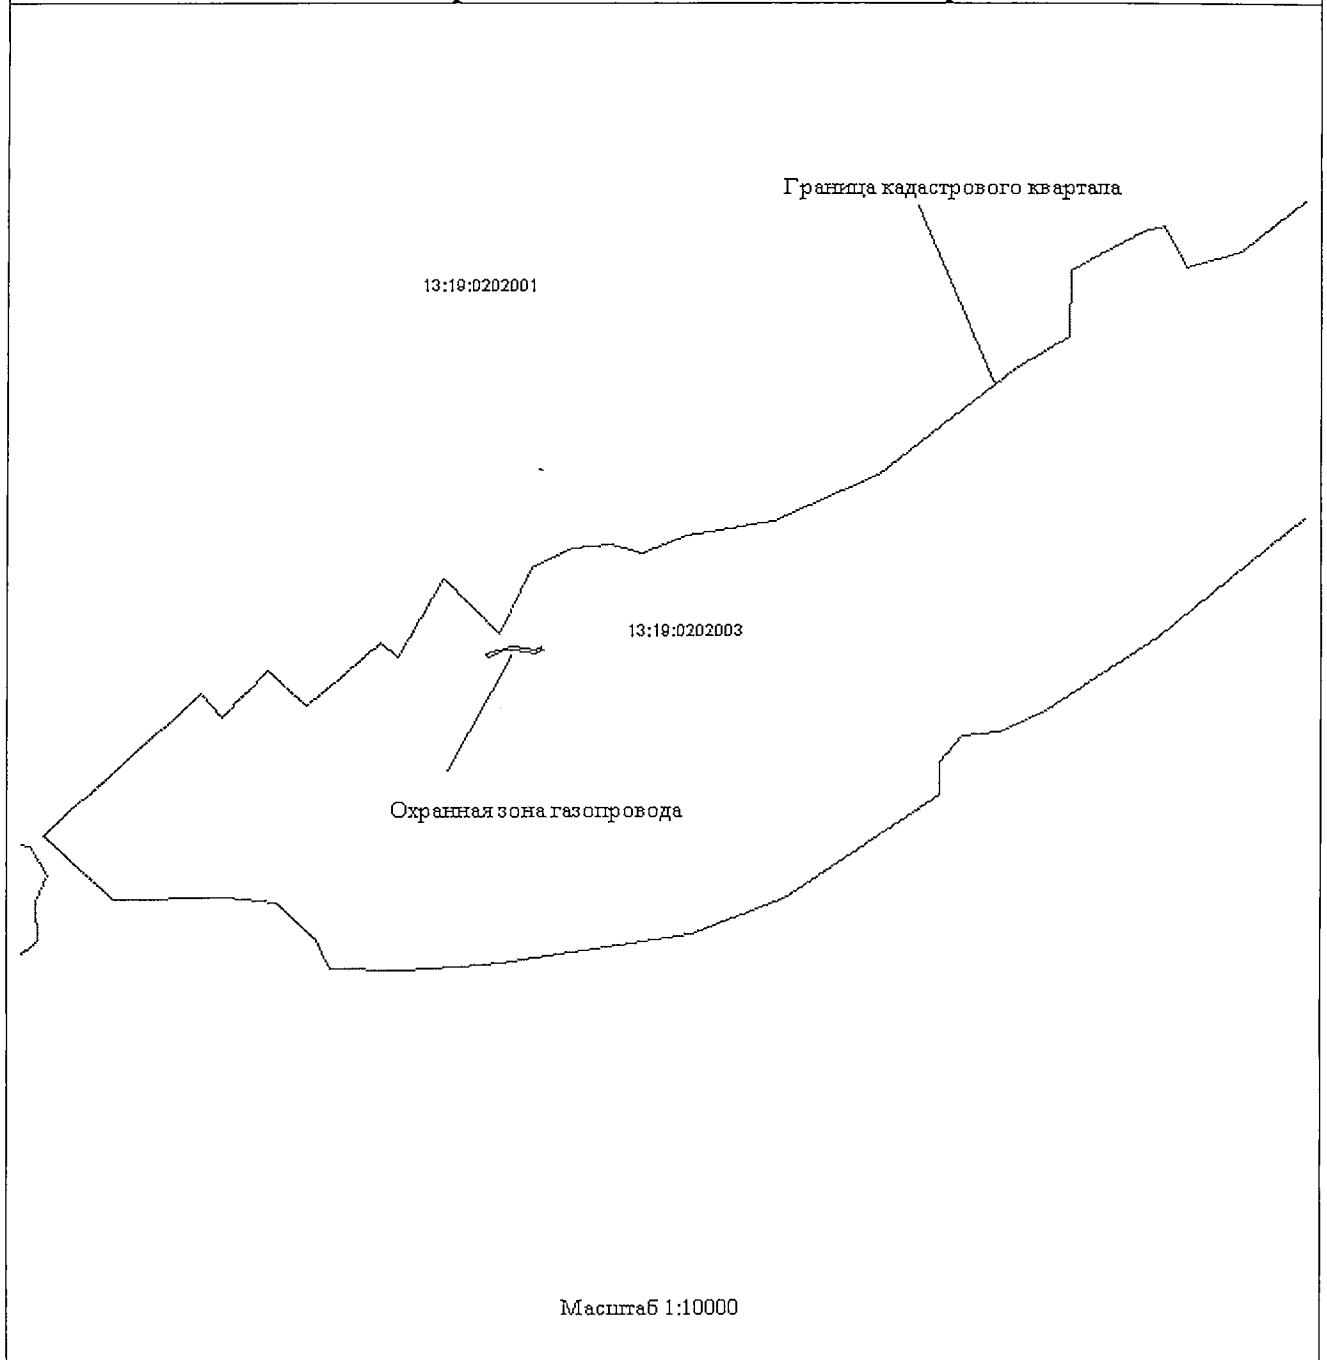

1. Текстовое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети «Газопровод низкого давления д. Русское Адаево – д. Татарское Адаево Темниковского района РМ», расположенной по адресу: Республика Мордовия, Темниковский район, Аксельское сельское поселение:

для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:

вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;

вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров – с противоположной стороны.

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газораспределительной сети «Газопровод низкого давления д. Русское Адаево – д. Татарское Адаево Темниковского района РМ», расположенной по адресу: Республика Мордовия, Темниковский район, Аксельское сельское поселение:

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y		X	Y
1	2	3	4	5	6
1	439120.54	1178332.12			
2	439129.22	1178356.66			
3	439131.89	1178368.90			
4	439125.34	1178399.98			
5	439130.08	1178407.46			
6	439129.20	1178407.94			
7	439129.61	1178408.54			
8	439126.31	1178410.80			
9	439120.03	1178400.94			
10	439126.77	1178368.92			
11	439124.40	1178358.03			
12	439115.82	1178333.79			
1	439120.54	1178332.12			