

**КОМИТЕТ ПО ОХРАНЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ**

ПРИКАЗ

«03 июня 2024 г.

№ 182

г. Владикавказ

**Об утверждении предмета охраны
объекта культурного наследия регионального значения
«Склеп полуподземный», входящего в состав объекта культурного наследия
регионального значения «Склеп башенный, склеп полуподземный,
святилище «Хоры алдар», расположенного по адресу: Республика Северная
Осетия-Алания, Ирафский район, с. Кумбулта**

Руководствуясь Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и Законом Республики Северная Осетия-Алания от 24 августа 2005 года № 53-РЗ «О сохранении, использовании и государственной охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народа Республики Северная Осетия-Алания», приказываю:

1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Склеп полуподземный», входящего в состав объекта культурного наследия регионального значения «Склеп башенный, склеп полуподземный, святилище «Хоры алдар», расположенного по адресу: Республика Северная Осетия-Алания, Ирафский район, с. Кумбулта, согласно приложению.
2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель Комитета

А.Галуев

Администрация Главы РСО-Алания и
Правительства РСО-Алания

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

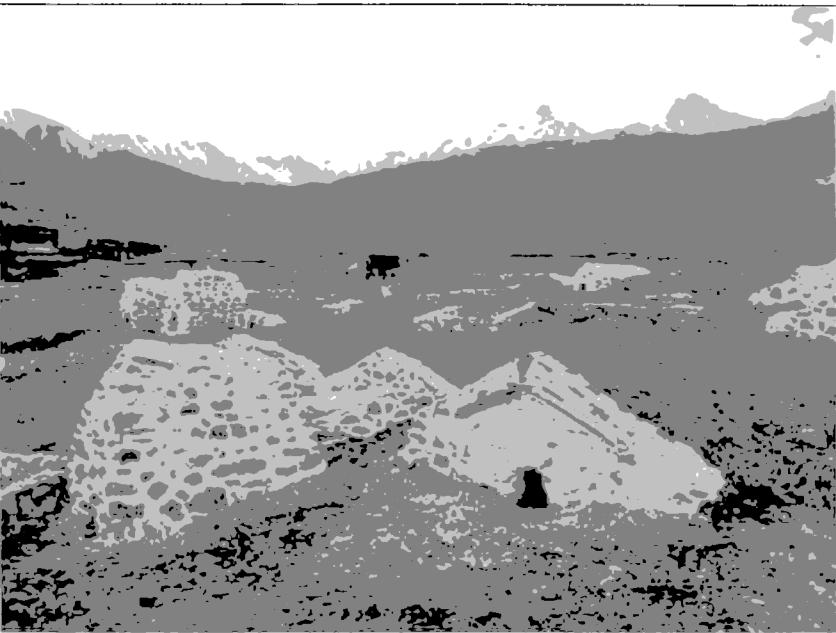
05 06 2024 г.

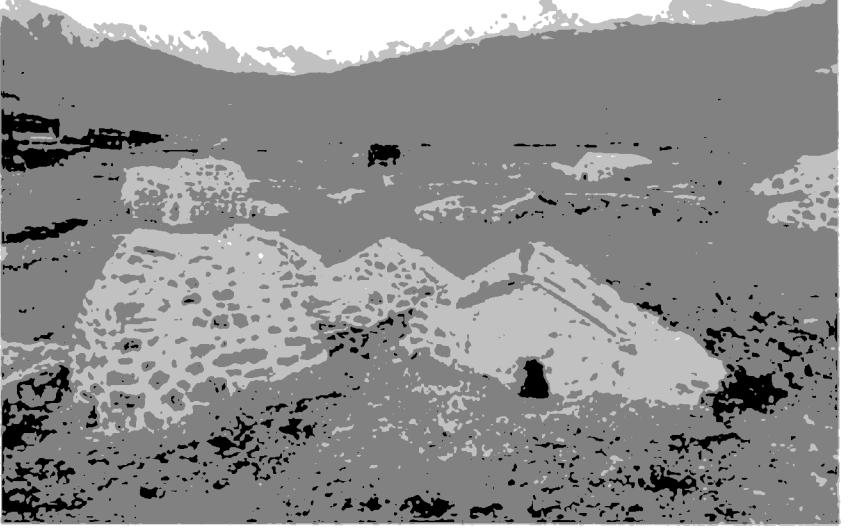
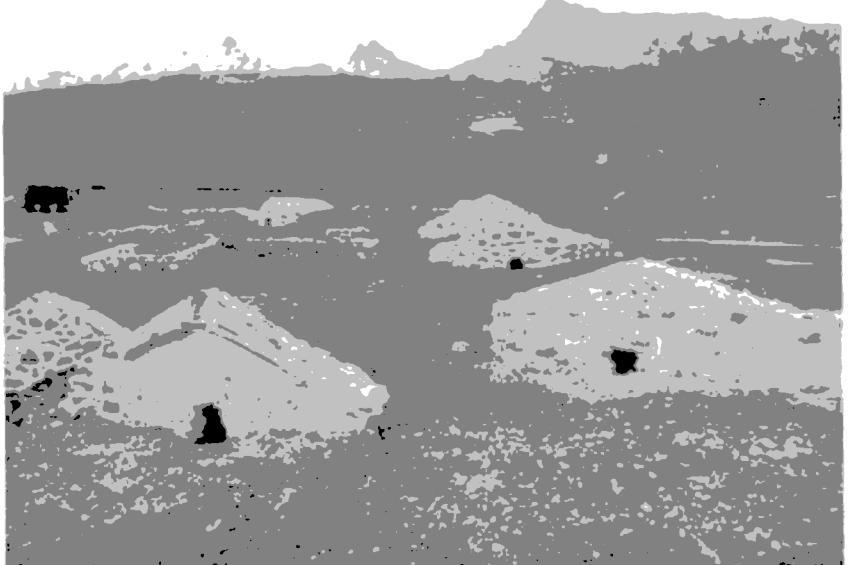
№ 0126-24-2

Приложение
к приказу Комитета по охране и
использованию объектов культурного наследия
Республики Северная Осетия-Алания
от «03» июня 2024 г. № 182

**Предмет охраны
объекта культурного наследия регионального значения «Склеп
полуподземный», расположенного по адресу: Республика Северная Осетия-
Алания, Ирафский район, с.Кумбулта.**

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения «Склеп полуподземный», расположенного по адресу: Республика Северная Осетия-Алания, Ирафский район, с.Кумбулта являются:

№ п/п	Элементы предмета охраны	Фотография
1	Композиционная значимость склепа в структуре некрополя. Склеп расположен в северо-восточной части некрополя, к северу от селения Координаты в системе WGS 84: N 42°59'29,6"; E 43°45'17,5". На некрополе захоронения в грунте, наземные и полуподземные склепы, каменные стелы и другие надгробные сооружения.	 Вид с восток-северо-востока

2	<p>Археологические недвижимые и движимые объекты, содержащиеся в склепе и под ним (погребальные и поминальные конструкции, антропологические и остеологические материалы, археологические предметы, следы погребальных и поминальных ритуалов).</p>	
3	<p>Сохранившиеся подлинные конструкции склепа.</p>	
4	<p>Материал, из которого был построен склеп, – известняковые, гранитные блоки и плиты (цветовая гамма – оттенки серого и коричневого).</p>	
5	<p>Характер кладки – бутовая на известковом растворе, с хаотичной перевязкой швов.</p>	

6

Типологические характеристики, включая объемно-планировочное решение и фасад. Склеп полуподземный, прямоугольный в плане, сложен на известковом растворе, все стены возведены выше поверхности земли. Лаз трапециевидной формы устроен на уровне земли в юго-восточной стене, ширина 0,4-0,6 м, высота 0,8 м, толщина стены в проеме лаза 0,85 м. Плоскость фасада гладкая, фасад во всю ширину завершает треугольный полуфронтон, оформленный по верху козырьком (венчающим карнизом) из каменных плит, нависающих на 0,25 м. Фасады и камера были обмазаны известковым раствором. Ложный свод камеры перекрыт каменными плитами, ширина гребня свода 0,95 м. Покрытие слабо выраженное двускатное, покатое. Слева и справа к склепу были пристроены подпорные стенки.

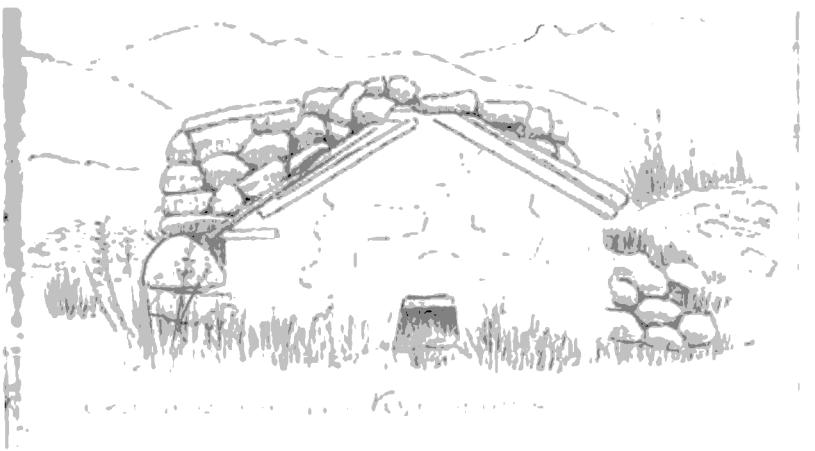
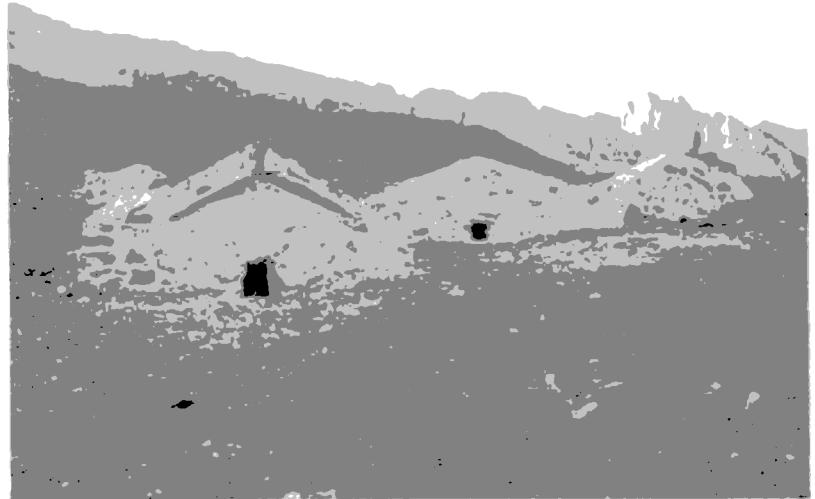


Фото и рисунок В.Лакисова. 1945 г. НА СОИГСИ. Ф.6. Оп.1. Ед. хр.8.



Вид с юго-востока.

7	<p>Внутренние архитектурно-конструктивные элементы склепа. Лаз устроен в 0,7 м от пола камеры. Вдоль продольных стен камеры, грубо обмазанных известковым раствором, на уровне лаза выложены каменные полочки шириной 0,6 и 0,4 (м). Длина камеры 3,5 м, ширина 1,75 м, высота 1,9 м, ширина гребня «ложного» свода 0,95 м. Стены камеры были обмазаны известковым раствором.</p>	
---	---	--