



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

**МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**
(министерство ТЭК и ЖКХ АО)

ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16 октября 2024 г. № 142-пн

г. Архангельск


Об утверждении нормативов потерь питьевой воды при ее транспортировке и технической воды при ее транспортировке в централизованных системах холодного водоснабжения, расположенных на территории Пинежского муниципального округа Архангельской области, эксплуатируемых обществом с ограниченной ответственностью «Районный водоканал», на 2024 – 2028 годы

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и подпунктом 70 пункта 8 Положения о министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 3 апреля 2012 г. № 128-пп, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить прилагаемые нормативы потерь питьевой воды при ее транспортировке и технической воды при ее транспортировке в централизованных системах холодного водоснабжения, расположенных на территории Пинежского муниципального округа Архангельской области, эксплуатируемых обществом с ограниченной ответственностью «Районный водоканал», на 2024 – 2028 годы.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. .

Министр

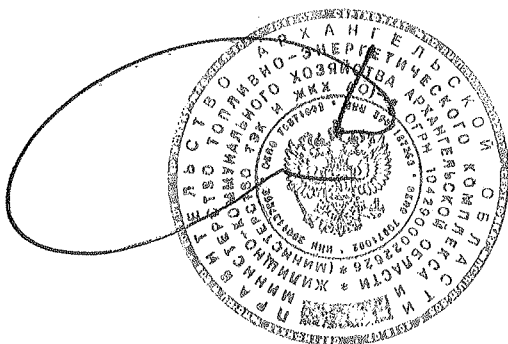

Д.Н. Поташев

УТВЕРЖДЕНЫ
 постановлением министерства
 топливно-энергетического комплекса
 и жилищно-коммунального хозяйства
 Архангельской области
 от 16 октября 2024 г. № 142-пн

НОРМАТИВЫ
потерь питьевой воды при ее транспортировке и технической воды
при ее транспортировке в централизованных системах холодного
водоснабжения, расположенных на территории Пинежского
муниципального округа Архангельской области, эксплуатируемых
обществом с ограниченной ответственностью «Районный водоканал»,
на 2024 – 2028 годы

Расположение централизованных систем холодного водоснабжения	Вид холодного водоснабжения	Нормативы потерь питьевой и технической воды (предельные уровни) в централизованных системах холодного водоснабжения, %				
		2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.
Централизованная система холодного водоснабжения, расположенная на территории пос. Пинега, пос. Тайга, дер. Цимола, пос. Красная Горка, дер. Воепала, дер. Труфанова, пос. Красный Бор, в том числе:	питьевая вода					
на территории пос. Пинега, пос. Тайга, дер. Цимола		3,46	6,91	10,37	13,83	17,28
на территории пос. Красная Горка		6,96	13,92	20,88	27,84	34,80
на территории дер. Труфанова		11,49	22,98	34,47	45,96	57,46
на территории пос. Красный Бор		3,52	7,05	10,55	14,07	17,59
Централизованная система холодного водоснабжения, расположенная на территории пос. Новолавела, дер. Кушкопала в том числе:	питьевая вода	24,08	25,54	27,00	28,46	29,91

Расположение централизованных систем холодного водоснабжения	Вид холодного водоснабжения	Нормативы потерь питьевой и технической воды (предельные уровни) в централизованных системах холодного водоснабжения, %				
		2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.
на территории пос. Новолавела	питьевая вода	20,50	20,50	20,50	20,50	20,50
на территории дер. Кушкопала	питьевая вода	25,26	27,91	30,56	33,20	35,85
Централизованная система холодного водоснабжения, расположенная на территории дер. Кеврола	питьевая вода	7,95	15,89	23,84	31,78	39,73
Централизованная система холодного водоснабжения, расположенная на территории пос. Сосновка	техническая вода	14,54	16,73	18,93	21,12	23,32