



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

**МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО  
КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО  
ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**  
(министерство ТЭК и ЖКХ АО)

**ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 16 октября 2024 г. № 129-пн

г. Архангельск


**Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, расположенным на территории села Верхняя Тойма Верхнетоемского муниципального округа Архангельской области, эксплуатируемым обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Уютный город», на 2025 – 2029 годы**

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и подпунктом 7 пункта 9 Положения о министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 3 апреля 2012 г. № 128-пп, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить прилагаемые нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, расположенным на территории села Верхняя Тойма Верхнетоемского муниципального округа Архангельской области, эксплуатируемым обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Уютный город», на 2025 – 2029 годы.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр

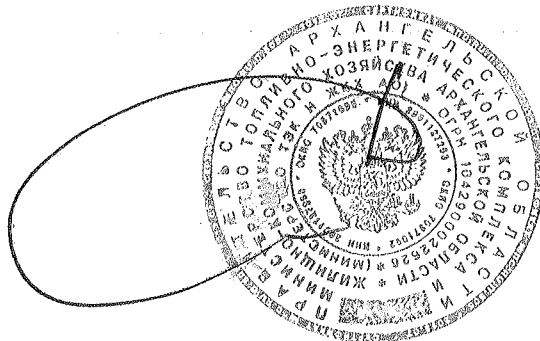

Д.Н. Поташев

**УТВЕРЖДЕНЫ**  
 постановлением министерства  
 топливно-энергетического комплекса  
 и жилищно-коммунального хозяйства  
 Архангельской области  
 от 16 октября 2024 г. № 129-пн

**НОРМАТИВЫ**  
 технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям,  
 расположенным на территории села Верхняя Тойма Верхнетоемского муниципального округа  
 Архангельской области, эксплуатируемым обществом с ограниченной ответственностью  
 «Управляющая компания «Уютный город», на 2025 – 2029 годы

Расположение тепловых сетей	Нормативы									
	технологических потерь теплоносителя, куб. м					технологических потерь тепловой энергии, Гкал				
	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.
Тепловые сети, расположенные на территории села Верхняя Тойма Верхнетоемского муниципального округа, эксплуатируемые ООО «Управляющая компания «Уютный город», в том числе:	1 053,18	1 053,18	1 053,18	1 053,18	1 053,18	1 799,41	1 799,41	1 799,41	1 799,41	1 799,41
тепловые сети от котельной «ЦРБ», расположенной по адресу: Северная ул., д. 4 «а», село Верхняя Тойма, Верхнетоемский район, Архангельская область	249,04	249,04	249,04	249,04	249,04	569,64	569,64	569,64	569,64	569,64

Расположение тепловых сетей	Нормативы									
	технологических потерь теплоносителя, куб. м					технологических потерь тепловой энергии, Гкал				
	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.
тепловые сети от котельной «Ладушки», расположенной по адресу: Ломоносова ул., д. 27 «б», село Верхняя Тойма, Верхнетоемский район, Архангельская область	429,83	429,83	429,83	429,83	429,83	783,70	783,70	783,70	783,70	783,70
тепловые сети от котельной «ДК», расположенной по адресу: Кировская ул., д. 9 «а», село Верхняя Тойма, Верхнетоемский район, Архангельская область	374,31	374,31	374,31	374,31	374,31	446,07	446,07	446,07	446,07	446,07