



РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 14 сентября 2016 года № 28-Э

г. Южно-Сахалинск


О внесении изменений в приложение 5 к приказу региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 28 декабря 2015 года № 157-Э «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) для потребителей ОАО «Оборонэнергосбыт» филиал «Дальневосточный»

Приказываю:

1. Внести изменения в приложение 5 к приказу региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 28 декабря 2015 года № 157-э «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) потребителей ОАО «Оборонэнергосбыт» филиал «Дальневосточный», изложив его в следующей редакции:

«Приложение 5
к приказу
региональной энергетической комиссии
Сахалинской области
от 28.12.2015 года № 157-э

Цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность) для потребителей в технологически изолированной территории энергетической системы ОАО «Оборонэнергосбыт» филиал «Дальневосточный», приобретаемую у гарантирующего поставщика АО «Охинская ТЭЦ» (тарифы указываются без НДС)

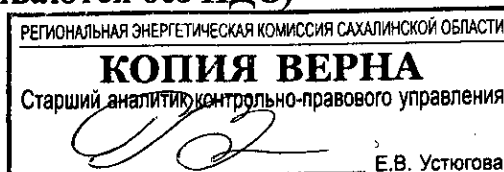


N п/п	Показатель (группы потребителей с дифференциацией по зонам суток)	Единица измерения	1 полугодие	2 полугодие
			Цена (тариф)	Цена (тариф)
			до 35 кВ	до 35 кВ
1	2	3	4	5
Прочие потребители				
1.	Однотарифный тариф	руб./кВт. ч	4,79074	5,70625
2.	Однотарифные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток			
2.1.	- ночная зона	руб./кВт. ч	2,84939	2,97086
2.2.	- полупиковая зона	руб./кВт. ч	4,79074	5,70625
2.3.	- пиковая зона	руб./кВт. ч	8,46746	13,02907
3.	Однотарифные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток			
3.1.	- ночная зона	руб./кВт. ч	2,84939	2,97086
3.2.	- дневная зона (пиковая и полупиковая)	руб./кВт. ч	6,29121	8,45231

Примечание.

1. За уровень напряжения принимается значение питающего (высшего) напряжения центра питания (подстанции) независимо от уровня напряжения, на котором подключены электрические сети потребителя (покупателя, ЭСО), при условии, что граница раздела балансовой принадлежности электрических сетей рассматриваемой организации и потребителя (покупателя, ЭСО) устанавливается на: выводах проводов из натяжного зажима порталной оттяжки гирлянды изоляторов воздушных линий (ВЛ), контактах присоединения аппаратных зажимов спусков ВЛ, зажимах выводов силовых трансформаторов со стороны вторичной обмотки, присоединении кабельных наконечников КЛ в ячейках распределительного устройства (РУ), выводах линейных коммутационных аппаратов, проходных изоляторах линейных ячеек, линейных разъединителях.

2. Интервалы тарифных зон суток устанавливаются ФАС России.».

2. Опубликовать настоящий приказ на официальном сайте РЭК Сахалинской области в информационно-телекоммуникационной сети

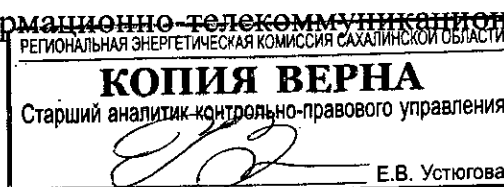

«Интернет» (<http://www.rec.admsakhalin.ru>), в газете «Губернские ведомости» и на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Председатель



Д.В.Чекрышев

Е.В. Устюгова